


Согласовано

Взам. инв. N

Подпись и дата


Инв. N подл.

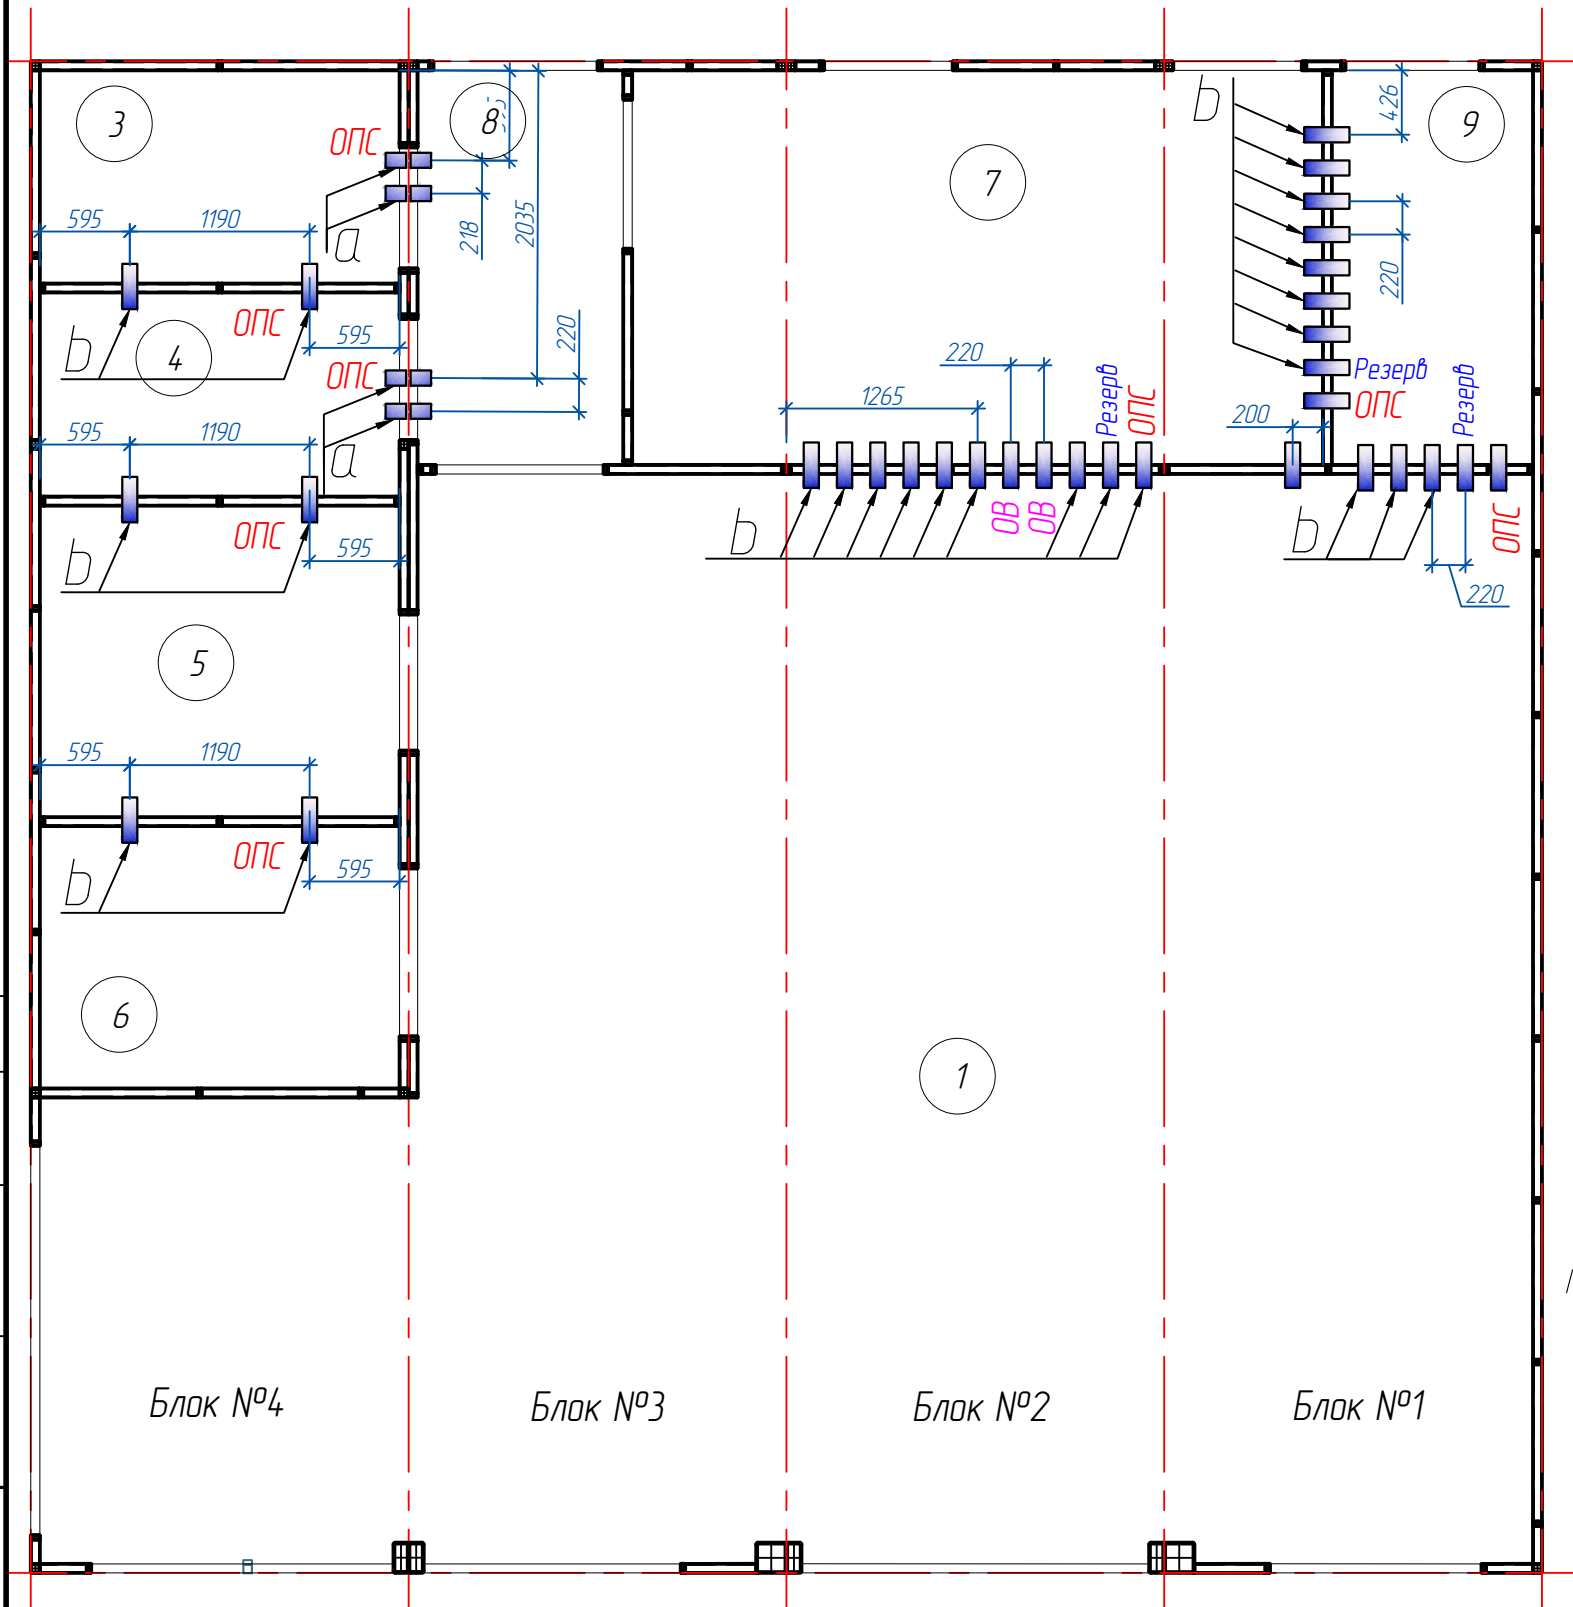

Спецификация проходных элементов


Тип	Исполнение	Количество, шт.
a	2 трубы (100x50x150)	4
b	1 труба (100x50x250)	32

Проходной элемент "а"




2*(Тр. 100*50*150)

Проходной элемент "б"





Тр. 100*50*250

1-1 (сх. установки прох. элемента а)

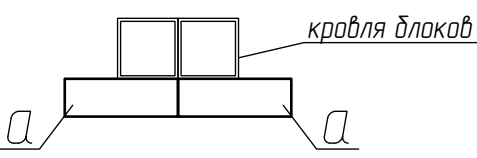

2-2 (сх. установки прох. элемента б)

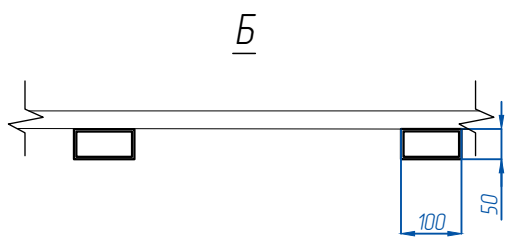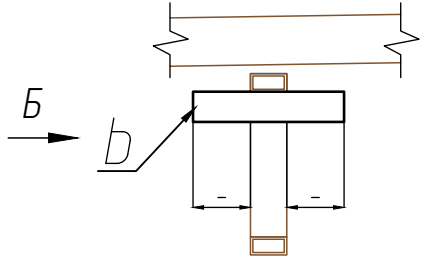

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
------	----------	------	--------	-------	------

SM100 -ЭС

Лист
1

Экспликация помещений

Номер помещения	Наименование	Площадь, м ²	Кат.* помещения
1	Торговый зал	55.81	-
2	Тамбур входной группы	3.9	-
3	Техническое помещение 1	3.15	-
4	Техническое помещение 2	2.83	-
5	Санузел для персонала	4.73	Влажн.
6	Санузел для посетителей (в т.ч. ММГН)	3.97	Влажн.
7	Помещение персонала АЗС	11.54	
8	Служебный коридор	3.39	-
9	Электрощитовая	3.32	Д
Общая площадь		92.64	
* Категория по взрывопожарной и пожарной безопасности			

