

Согласовано			
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Лист	Наименование	Примечание
1	Общие данные	
2	Экспликация помещений. Условные графические обозначения.	
3	План здания с сетями связи	
4	План здания с сетями связи	
5	План здания с сетями ГГС	
6	Распиновка RJ45	

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение	Наименование	Примечание
	Ссылочные документы	
РД 45.120-2000	Нормы технологического проектирования.	
НТП 112-2000	Городские и сельские телефонный сети	
	Прилагаемые документы	
Sm100 - СС.С	Спецификация оборудования, изделий и материалов	

Общие указания.

Проектная документация выполнена в соответствии с действующими нормативными документами.

Для охватаздания сетями связи (телефон, интернет) проектом предусматривается установка слаботочных розеток и прокладка кабельных линий с выводом их в пом. электрощитовой.

Система громкоговорящей связи является составной частью комплекса средств безопасности и предназначена для транслирования дистанционных команд оператора. Трансляция производится с помощью пульта оператора с микрофоном, находящимся непосредственно на рабочем месте, а так же громкоговорителя, установленного на улице.

						Sm100 - СС				
						Автозаправочная станция				
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Здание АЗС модификации Sm100		Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Нарышкин							1	5
Провер.		Мильчаков				Общие данные		АО "ПО "ПНСК"		
Н.контр.		Дмитриев								

Согласовано			
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	

Экспликация помещений			
Номер поме- щения	Наименование	Площадь, м ²	Кат.* поме- щения
1	Торговый зал	55.81	–
2	Тамбур входной группы	3.9	–
3	Техническое помещение 1	3.15	–
4	Техническое помещение 2	2.83	–
5	Санузел для персонала	4.73	Влажн.
6	Санузел для посетителей (в т.ч. ММГН)	3.97	Влажн.
7	Помещение персонала АЗС	1154	
8	Служебный коридор	3.39	–
9	Электрощитовая	3.32	Д
	Общая площадь	92.64	
* Категория по взрывопожарной и пожарной безопасности			

Условные обозначения

 –Розетка компьютерная RJ45 6 cat.

 –Розетка телефонная RJ11


 –Пульт персонала с микрофоном и усилителем коммутатором.

 –Громкоговоритель наруж. установки.

 –Микрофон тамбурный

						Sm100 – СС				
						Автозаправочная станция				
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Здание АЗС модификации		Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Нарышкин							2	
Провер.		Мильчаков				Sm100				
Н.контр.		Дмитриев				Экспликация помещений. Условные графические обозначения.		АО “ПО “ПНСК”		

План здания с сетями связи.

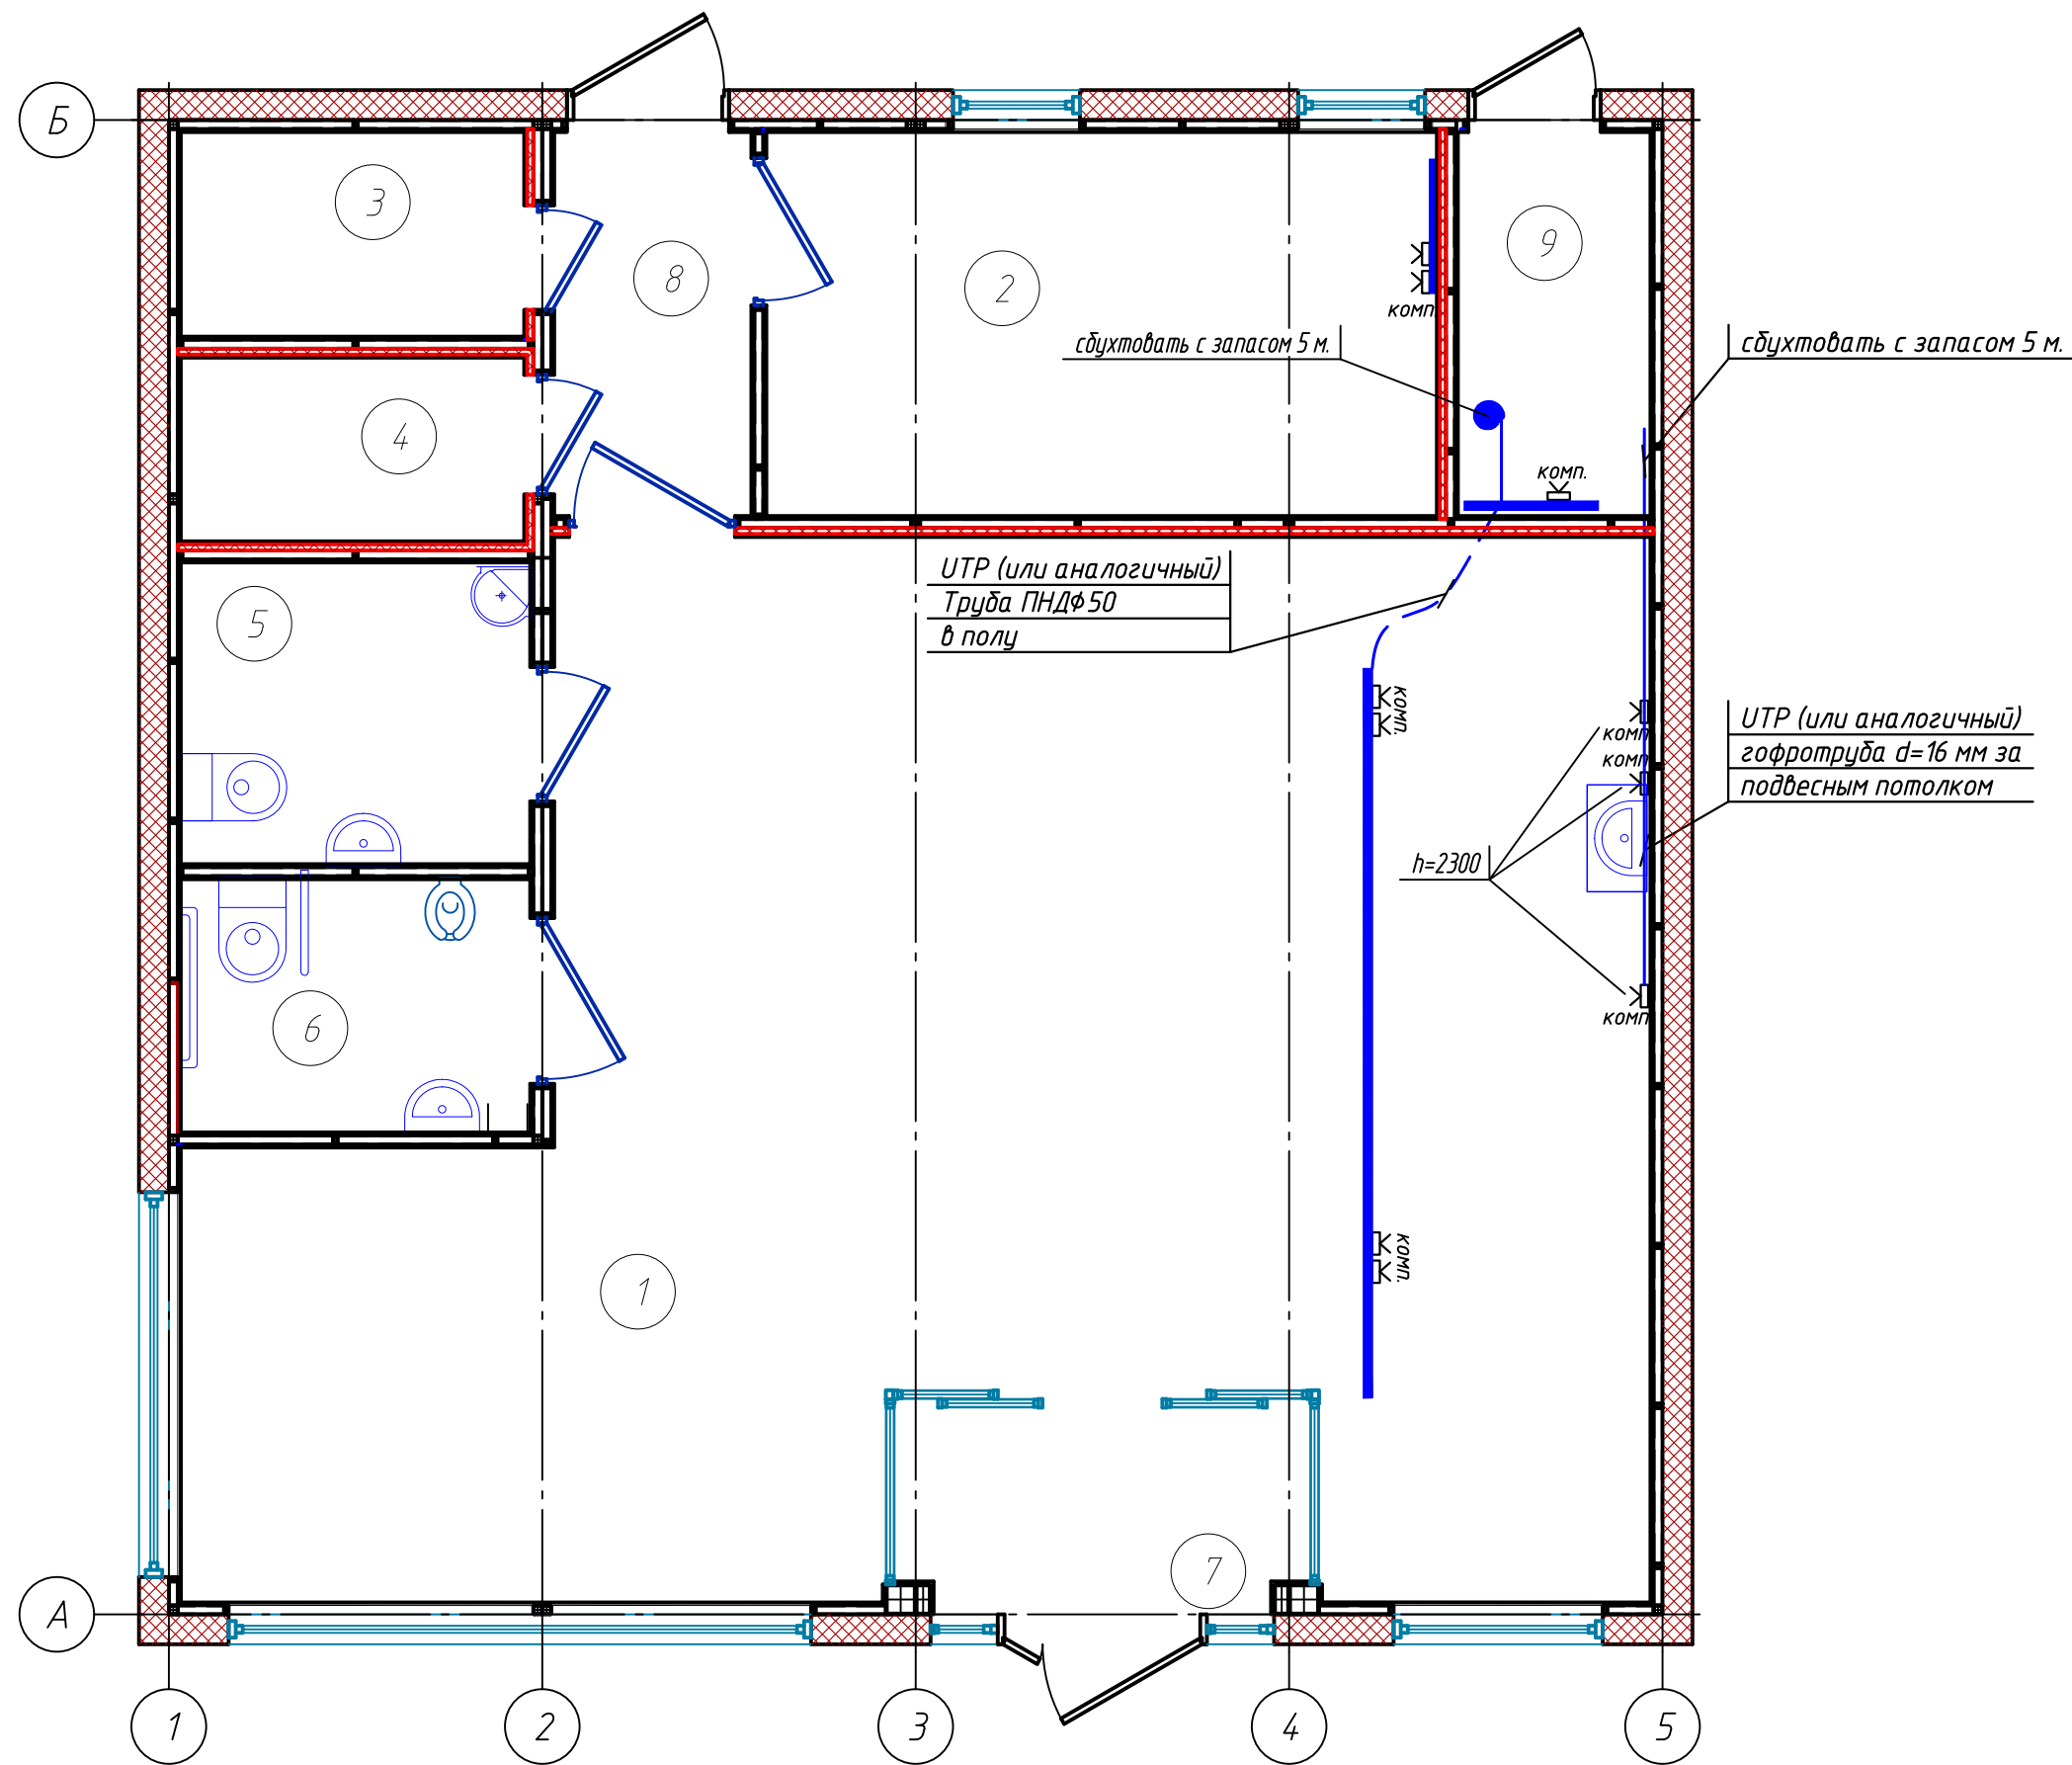


Примечание:
Предусмотреть зонд в трубах.
Допускается расположение оборудования уточнять при сборке здания.
Привязку сетей к месту строительства осуществляет генеральный проектировщик.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Согласовано		

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Sm100 - CC

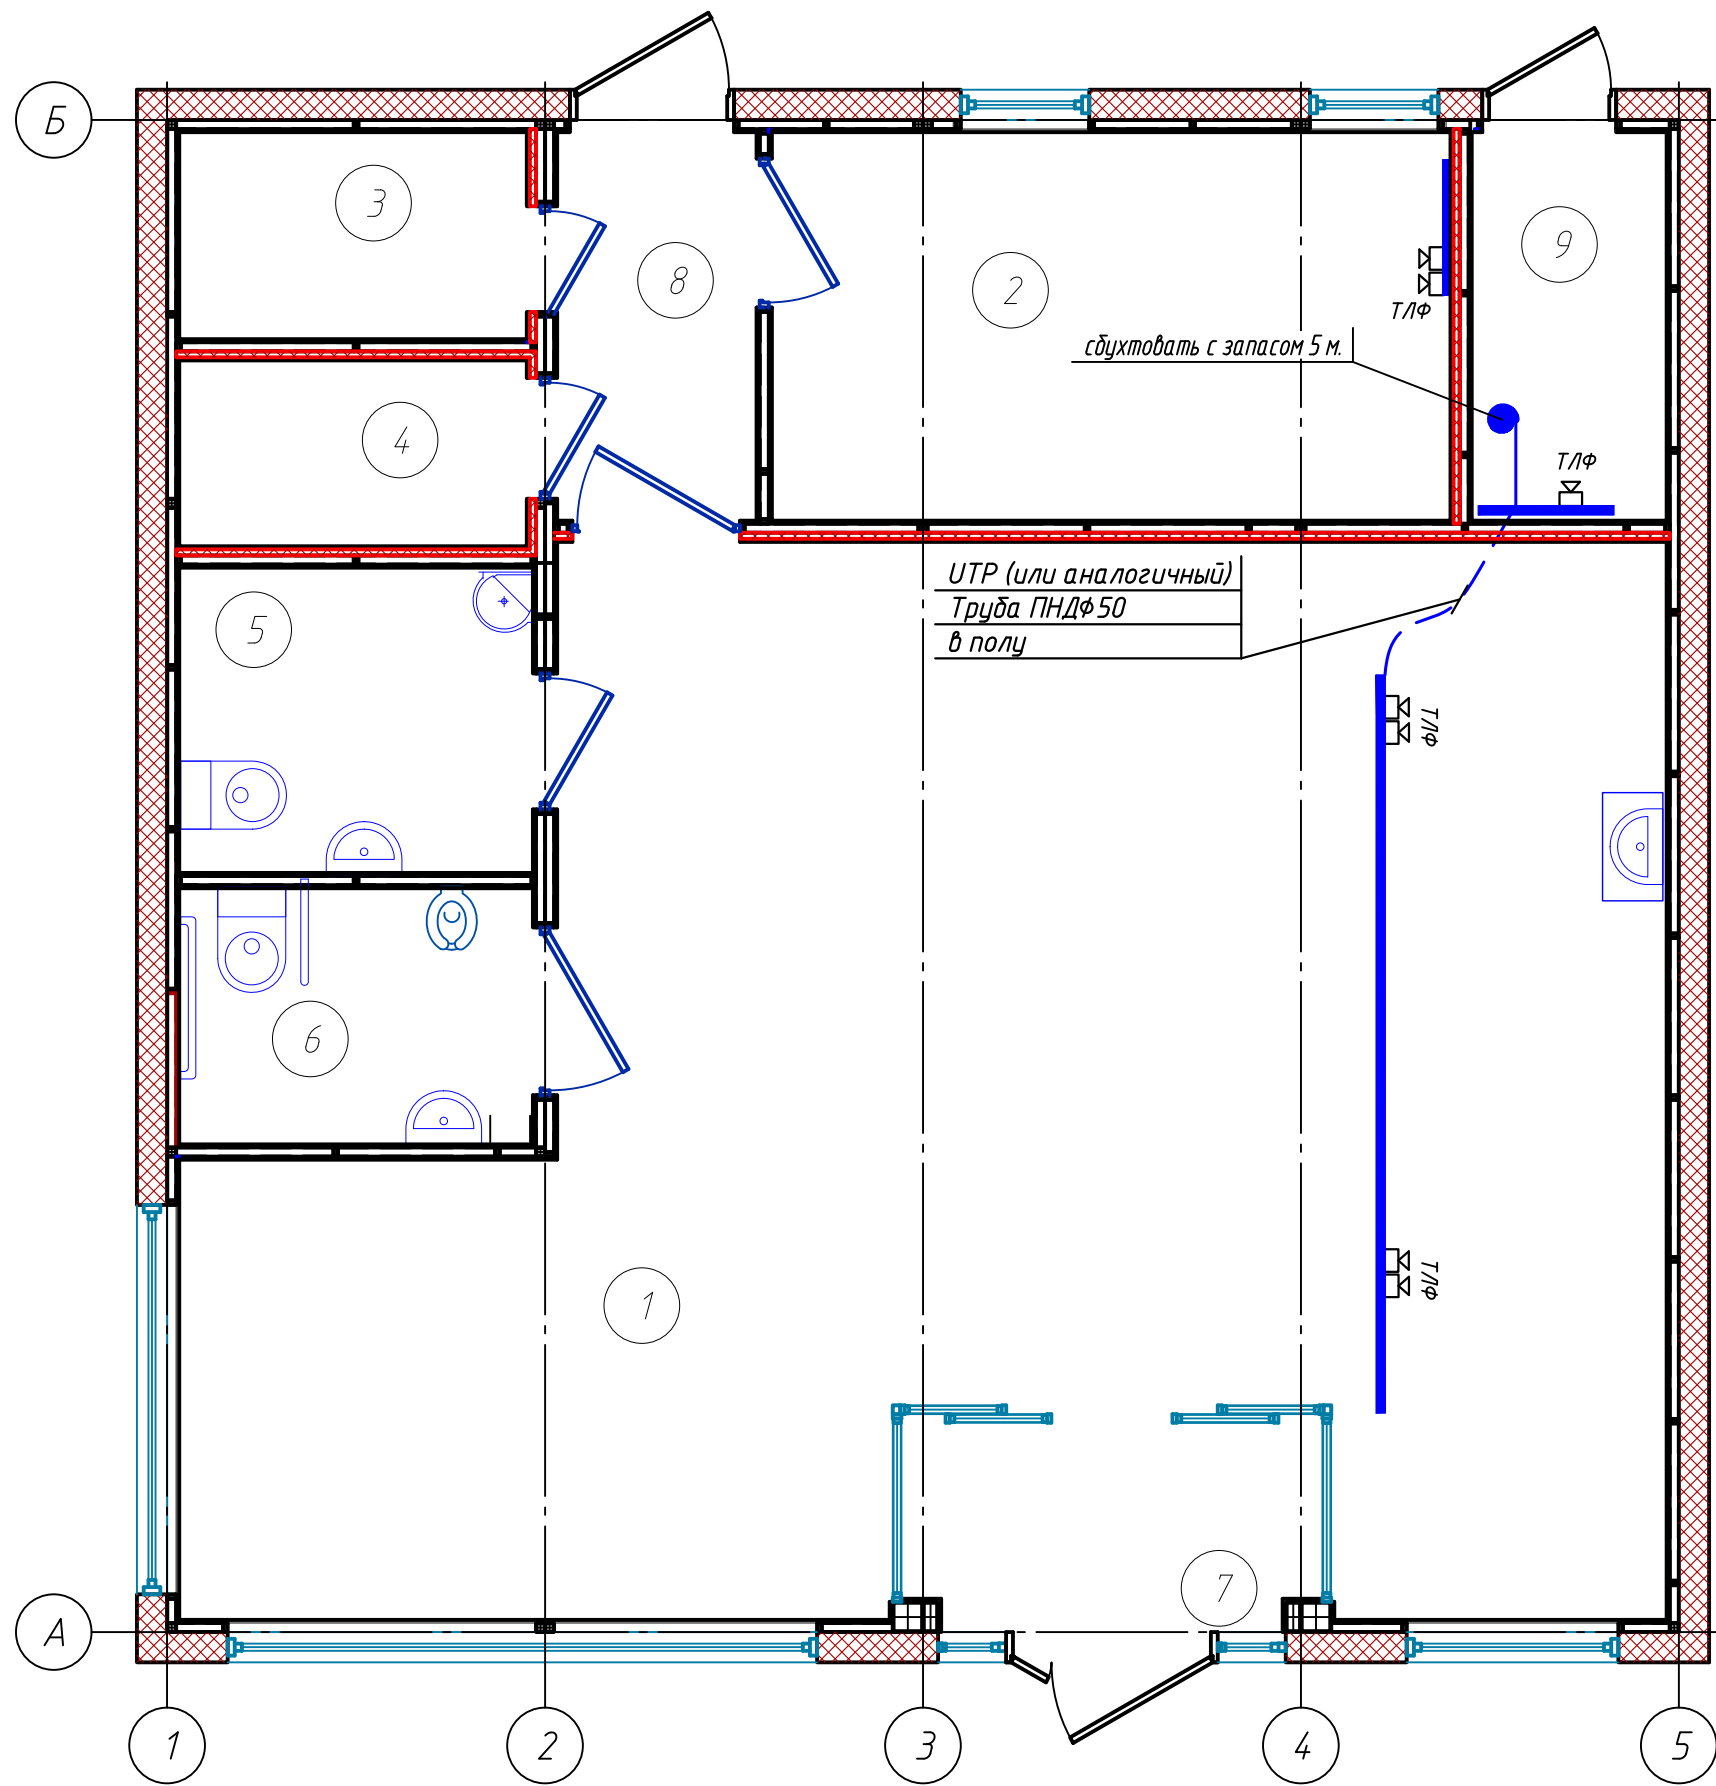


Примечание:
Предусмотреть зонд в трубах.
Допускается расположение оборудования уточнять при сборке здания.
Привязку сетей к месту строительства осуществляет генеральный проектировщик.

Инв. № подл.	Согласовано			
Подп. и дата	Взам. инв. №			

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата


Sm100 - CC




Лист
4

RJ45

Коннектор

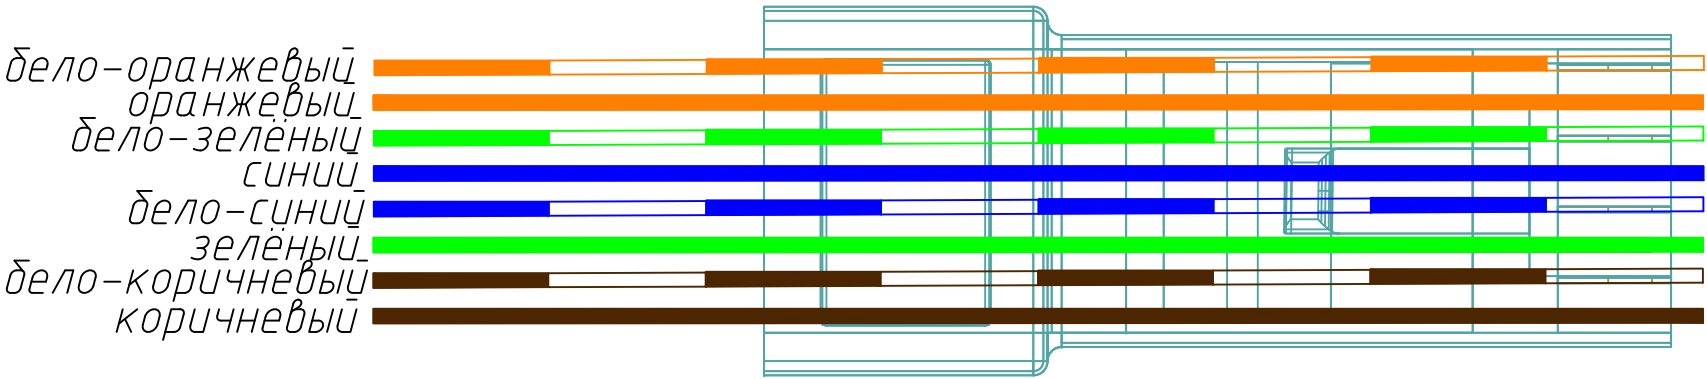

Розетка

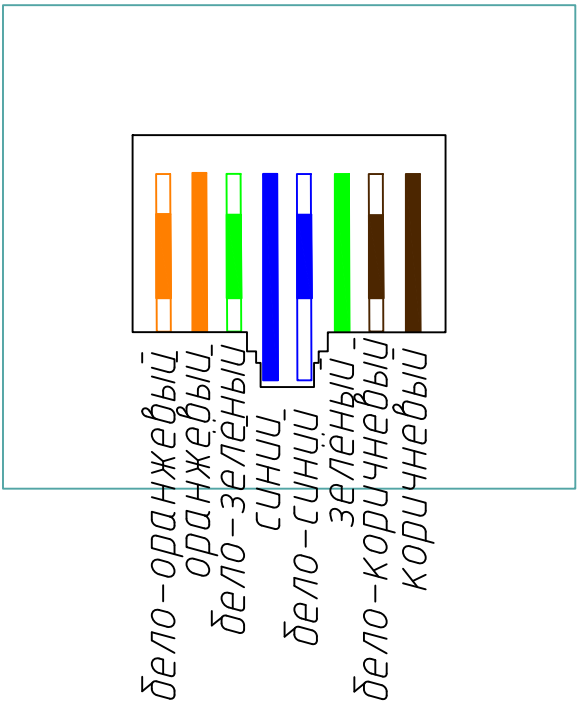

Примечания:
В коннекторах и розетках распиновка витой пары
начинается с оранжево-белого провода и
заканчивается коричневым.(коннектор язычком
вниз)

Согласовано					
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №			

						Sm100 – СС		
						Автозаправочная станция		
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Здание АЗС модификации Sm100	Стадия	Лист
Разраб.		Нарышкин						6
Провер.		Мильчаков				Распиновка RJ45	АО "ПО "ПНСК"	
Н.контр.		Дмитриев						

